Pôdorys 1.N.P.

Legenda miestností :

Č. m.	Názov miestnosti	Vonkajšie vplyvy STN332000-5-51 STN33 2000-7-701	Osvetlenie STN12464-1 (LX)	Podlaha
1.01	Stolárska dielňa	3.3.2.	300	Betón
1.02	Stolárska dielňa CNC	3.3.2.	400	Betón
1.03	Údržbárska dielňa	3.3.2.	300	Betón
1.04	Elektro rozvodňa	3.1.1.	300	Betón

Upozornenie:

Nedelitelnou súčasťou PD. je technická správa.
Dodavatel stavby je povinný realizovat všetky práce v zmysle platných STN s dodržaním technologických a bezpečnostných postupov. Je povinný rešpektovať STN 730421 o rozmerových odchylkách oproti P.D.
Každú odchylku od PD. je potrebné prerokovať s GP.
Dodávatel stavby musí preštudovať celú dokumentáciu.
V prípade zistenia nedostatkov na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté aj súvisiace časti projektovej dokumentácie.
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie nenahrádza realizačný projekt.
Stoptlačítko musí vypnúť hlavný deon stratou napätia. Preto musí hlavný deőn obsahovať podpäťovú cievku.

Sústavy napätí:3+PEN(N,PE)~50Hz,400V. TN-C-S.
1+N,PE~50Hz,230V. TN-S.
Ochrana: Musí sa previesť podla STN 33 2000-4-41 samočinným odpojením napájania, doplnená prúdovým chráničom s vyp. prúdom 0,03A

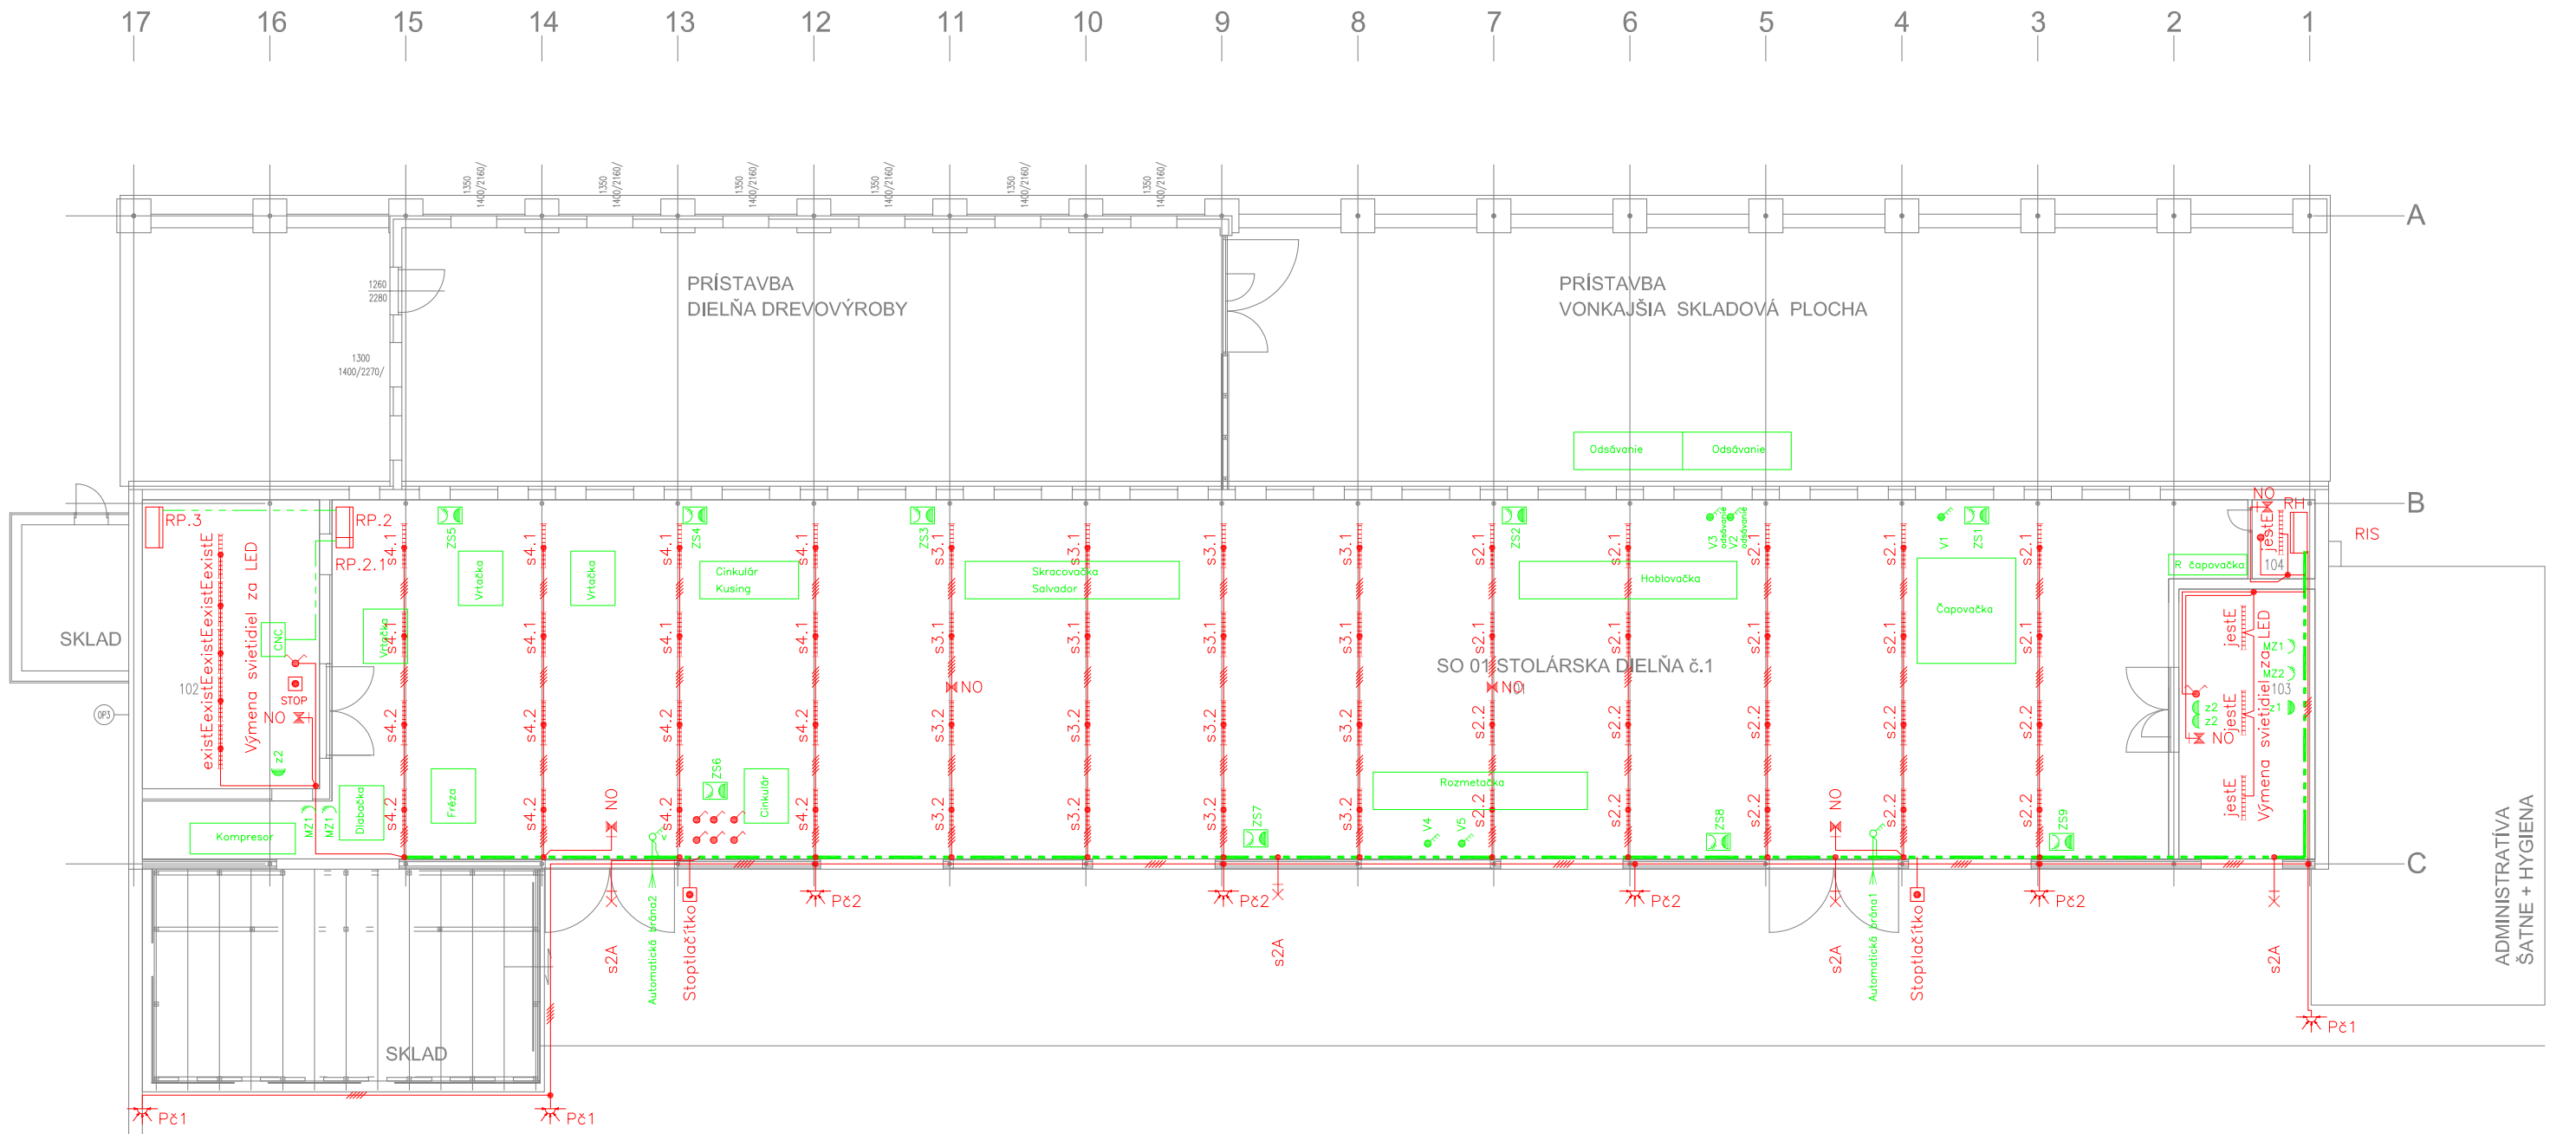

Legenda prístrojov :

- Vypinač 250V/10A, IP 44, v krabici radenie 1
- Vypinač 250V/10A, IP 44, v krabici radenie 5b
- Zásuvka 250V/16A, IP 44, na povrch
- Sporáková prípojka 400V/16A
- Vačkový spínač v krabici IP44
- ZS Zásuvková skriňa 400V/32A 230V/16A
- R Rozvádzač
- Sp – Vývod 400V 16A
- Dig.– Vývod 230V 10A
- – Stoptlač.chrán. pred neoprávn.použit. IP44,
- Zásuvka 400V/32A, IP 44, na povrch

- Sč– Súmrakové čidlo
- Pč– Pohybové čidlo IP44 1, 180stup. 2, 360stup.
- A – LED reflektor 1x50W, IP 44,Trl.
- B – Svietidlo žiarovkové 1x60W, IP 20,
- E – Sv. LED LAKY 60W, IP 65, Trll. IK08 5200Lm
- NO –Núdzové osvet. LED 1x8W 1h IP 65
- NO –Núdzové osvetlenie AWEX 1x8W 1h IP 44
- Sv.okr,CXKE-R3Jx1,5 vyp.CXKE-R3Ox1,5
- Zásuvkový okruh, kábel CXKE-R 3Jx2,5
- Motor. okr,CXKE-R 5JxX, hl. nap, 400V
- Pospájanie
- Uzemň.bod(uved.rovn.potencial, tienenie)

Ved.projekt	Ing. Vlado Čulen	Mierka	1:200	č.výkr.	1.
Zodp. projektant	Ing. Matej Veverka	Dátum	05.2019		
Profesia	Elektroinštalácia	Formát	2A4		
Investor	Drevovýroba 1 Lopex s.r.o. Bebrava 1434, 963 01 Krupina				

Názov akcie:
LOPEX s.r.o.
SO 01 Stolárska dielňa č.1
Krupina
G. Elektroinštalácia Umelé Osvetlenie

Názov výkresu
Pôdorys 1.N.P.

Tento výkres je originál a jeho kopírovanie je trestné podla par.21, odstavec d.Zákona č.383/1997 Zz. Autorské práva sú vyhradené, použitie dokumentácie je podmienené súhlasom autora.
Projektant nenesie žiadnu zodpovednost za zmeny uskutočnené v dokumentácii bez jeho písomného súhlasu! Projekt je duševným vlastníctvom projektanta, nie je možné ho rozmnožovat ani použit na iné účely ako je určený! Do zaplatenia je projekt majetkom projektanta, ktorý projekt vypracoval, a nemôže byt použitý na úradné a iné úkony!
Skreslenie skutkového stavu nezaručuje bezpečnost, zhodu s vyhláškami a normami STN, ani správnost technického riešenia.

Skutkový stav 16-28.05.2019.