


Systawy napätí: 3+PEN(N,PE)~50Hz,400V. TN-C-S.
1+N,PE~50Hz,230V. TN-S.


sa močinným napájaním, doplnené prúdovým chráničom s vyp. prúdom 0,03A

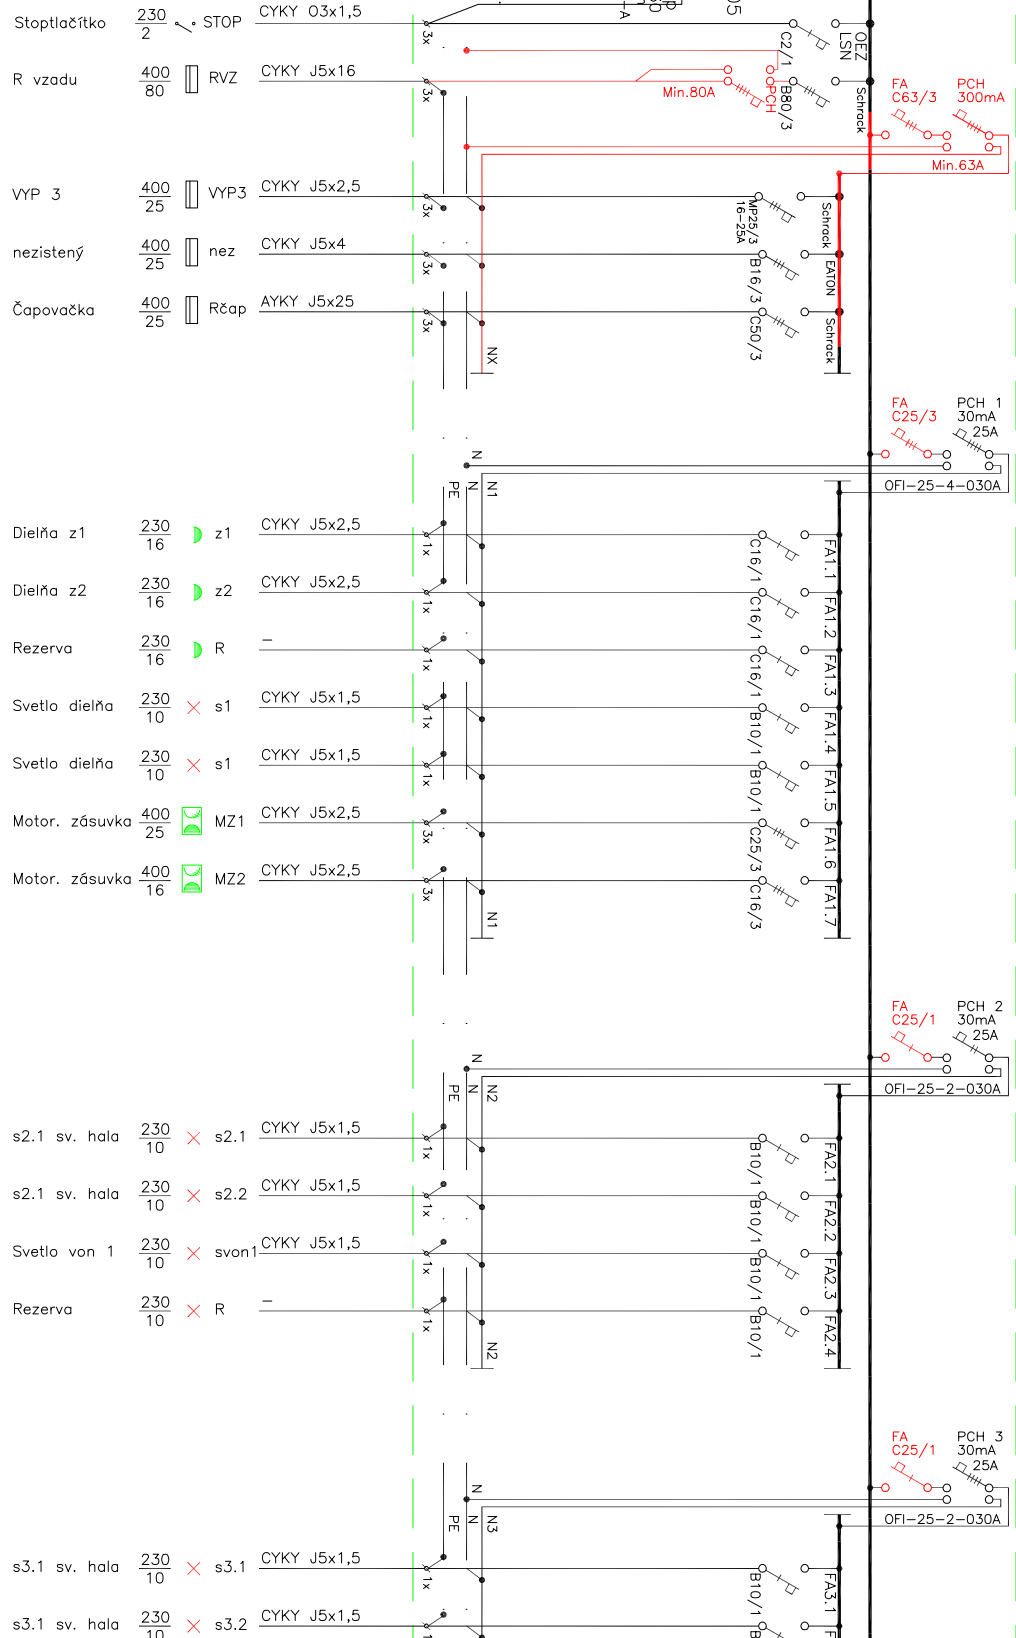

Ved. projekt	Ing. Vlado Čulen	Mierka	—
Zodp. projektant	Ing. Matej Veverka	Dátum	05.2019.
Profesia	Elektroinštalácia	Formát	1A4
Investor	Prevovzroba 1 LopeX s.r.o. Betrava 1434, 963 01 Krupina	č. výkř.	3.0
Názov akcie:	LOPEX s.r.o. SO 01 Stolařska dielňa č.1 Krupina g. Elektroinštalácia Umele Osvetlenie		
Názov výkřesu	Doplnenie rozvôdzača RH S001.		
<p>Príloha 1: Tlačítko a jeho funkcie, ktoré sú uvedené v tabuľke 1.1.1. a 1.1.2. a 1.1.3. a 1.1.4. a 1.1.5. a 1.1.6. a 1.1.7. a 1.1.8. a 1.1.9. a 1.1.10. a 1.1.11. a 1.1.12. a 1.1.13. a 1.1.14. a 1.1.15. a 1.1.16. a 1.1.17. a 1.1.18. a 1.1.19. a 1.1.20. a 1.1.21. a 1.1.22. a 1.1.23. a 1.1.24. a 1.1.25. a 1.1.26. a 1.1.27. a 1.1.28. a 1.1.29. a 1.1.30. a 1.1.31. a 1.1.32. a 1.1.33. a 1.1.34. a 1.1.35. a 1.1.36. a 1.1.37. a 1.1.38. a 1.1.39. a 1.1.40. a 1.1.41. a 1.1.42. a 1.1.43. a 1.1.44. a 1.1.45. a 1.1.46. a 1.1.47. a 1.1.48. a 1.1.49. a 1.1.50. a 1.1.51. a 1.1.52. a 1.1.53. a 1.1.54. a 1.1.55. a 1.1.56. a 1.1.57. a 1.1.58. a 1.1.59. a 1.1.60. a 1.1.61. a 1.1.62. a 1.1.63. a 1.1.64. a 1.1.65. a 1.1.66. a 1.1.67. a 1.1.68. a 1.1.69. a 1.1.70. a 1.1.71. a 1.1.72. a 1.1.73. a 1.1.74. a 1.1.75. a 1.1.76. a 1.1.77. a 1.1.78. a 1.1.79. a 1.1.80. a 1.1.81. a 1.1.82. a 1.1.83. a 1.1.84. a 1.1.85. a 1.1.86. a 1.1.87. a 1.1.88. a 1.1.89. a 1.1.90. a 1.1.91. a 1.1.92. a 1.1.93. a 1.1.94. a 1.1.95. a 1.1.96. a 1.1.97. a 1.1.98. a 1.1.99. a 1.1.100. a 1.1.101. a 1.1.102. a 1.1.103. a 1.1.104. a 1.1.105. a 1.1.106. a 1.1.107. a 1.1.108. a 1.1.109. a 1.1.110. a 1.1.111. a 1.1.112. a 1.1.113. a 1.1.114. a 1.1.115. a 1.1.116. a 1.1.117. a 1.1.118. a 1.1.119. a 1.1.120. a 1.1.121. a 1.1.122. a 1.1.123. a 1.1.124. a 1.1.125. a 1.1.126. a 1.1.127. a 1.1.128. a 1.1.129. a 1.1.130. a 1.1.131. a 1.1.132. a 1.1.133. a 1.1.134. a 1.1.135. a 1.1.136. a 1.1.137. a 1.1.138. a 1.1.139. a 1.1.140. a 1.1.141. a 1.1.142. a 1.1.143. a 1.1.144. a 1.1.145. a 1.1.146. a 1.1.147. a 1.1.148. a 1.1.149. a 1.1.150. a 1.1.151. a 1.1.152. a 1.1.153. a 1.1.154. a 1.1.155. a 1.1.156. a 1.1.157. a 1.1.158. a 1.1.159. a 1.1.160. a 1.1.161. a 1.1.162. a 1.1.163. a 1.1.164. a 1.1.165. a 1.1.166. a 1.1.167. a 1.1.168. a 1.1.169. a 1.1.170. a 1.1.171. a 1.1.172. a 1.1.173. a 1.1.174. a 1.1.175. a 1.1.176. a 1.1.177. a 1.1.178. a 1.1.179. a 1.1.180. a 1.1.181. a 1.1.182. a 1.1.183. a 1.1.184. a 1.1.185. a 1.1.186. a 1.1.187. a 1.1.188. a 1.1.189. a 1.1.190. a 1.1.191. a 1.1.192. a 1.1.193. a 1.1.194. a 1.1.195. a 1.1.196. a 1.1.197. a 1.1.198. a 1.1.199. a 1.1.200. a 1.1.201. a 1.1.202. a 1.1.203. a 1.1.204. a 1.1.205. a 1.1.206. a 1.1.207. a 1.1.208. a 1.1.209. a 1.1.210. a 1.1.211. a 1.1.212. a 1.1.213. a 1.1.214. a 1.1.215. a 1.1.216. a 1.1.217. a 1.1.218. a 1.1.219. a 1.1.220. a 1.1.221. a 1.1.222. a 1.1.223. a 1.1.224. a 1.1.225. a 1.1.226. a 1.1.227. a 1.1.228. a 1.1.229. a 1.1.230. a 1.1.231. a 1.1.232. a 1.1.233. a 1.1.234. a 1.1.235. a 1.1.236. a 1.1.237. a 1.1.238. a 1.1.239. a 1.1.240. a 1.1.241. a 1.1.242. a 1.1.243. a 1.1.244. a 1.1.245. a 1.1.246. a 1.1.247. a 1.1.248. a 1.1.249. a 1.1.250. a 1.1.251. a 1.1.252. a 1.1.253. a 1.1.254. a 1.1.255. a 1.1.256. a 1.1.257. a 1.1.258. a 1.1.259. a 1.1.260. a 1.1.261. a 1.1.262. a 1.1.263. a 1.1.264. a 1.1.265. a 1.1.266. a 1.1.267. a 1.1.268. a 1.1.269. a 1.1.270. a 1.1.271. a 1.1.272. a 1.1.273. a 1.1.274. a 1.1.275. a 1.1.276. a 1.1.277. a 1.1.278. a 1.1.279. a 1.1.280. a 1.1.281. a 1.1.282. a 1.1.283. a 1.1.284. a 1.1.285. a 1.1.286. a 1.1.287. a 1.1.288. a 1.1.289. a 1.1.290. a 1.1.291. a 1.1.292. a 1.1.293. a 1.1.294. a 1.1.295. a 1.1.296. a 1.1.297. a 1.1.298. a 1.1.299. a 1.1.300. a 1.1.301. a 1.1.302. a 1.1.303. a 1.1.304. a 1.1.305. a 1.1.306. a 1.1.307. a 1.1.308. a 1.1.309. a 1.1.310. a 1.1.311. a 1.1.312. a 1.1.313. a 1.1.314. a 1.1.315. a 1.1.316. a 1.1.317. a 1.1.318. a 1.1.319. a 1.1.320. a 1.1.321. a 1.1.322. a 1.1.323. a 1.1.324. a 1.1.325. a 1.1.326. a 1.1.327. a 1.1.328. a 1.1.329. a 1.1.330. a 1.1.331. a 1.1.332. a 1.1.333. a 1.1.334. a 1.1.335. a 1.1.336. a 1.1.337. a 1.1.338. a 1.1.339. a 1.1.340. a 1.1.341. a 1.1.342. a 1.1.343. a 1.1.344. a 1.1.345. a 1.1.346. a 1.1.347. a 1.1.348. a 1.1.349. a 1.1.350. a 1.1.351. a 1.1.352. a 1.1.353. a 1.1.354. a 1.1.355. a 1.1.356. a 1.1.357. a 1.1.358. a 1.1.359. a 1.1.360. a 1.1.361. a 1.1.362. a 1.1.363. a 1.1.364. a 1.1.365. a 1.1.366. a 1.1.367. a 1.1.368. a 1.1.369. a 1.1.370. a 1.1.371. a 1.1.372. a 1.1.373. a 1.1.374. a 1.1.375. a 1.1.376. a 1.1.377. a 1.1.378. a 1.1.379. a 1.1.380. a 1.1.381. a 1.1.382. a 1.1.383. a 1.1.384. a 1.1.385.</p>			

Sústavy napätí: 3+PEN(N,PE)~50Hz, 400V. TN-C-S
1+N, PE~50Hz, 230V. TN-S.

Ochrana: Musí sa previesť podľa STN 33 2000-4-41 samostatným napájaním, doplnené prúdovým chráničom s vyp. prúdom 0,03A

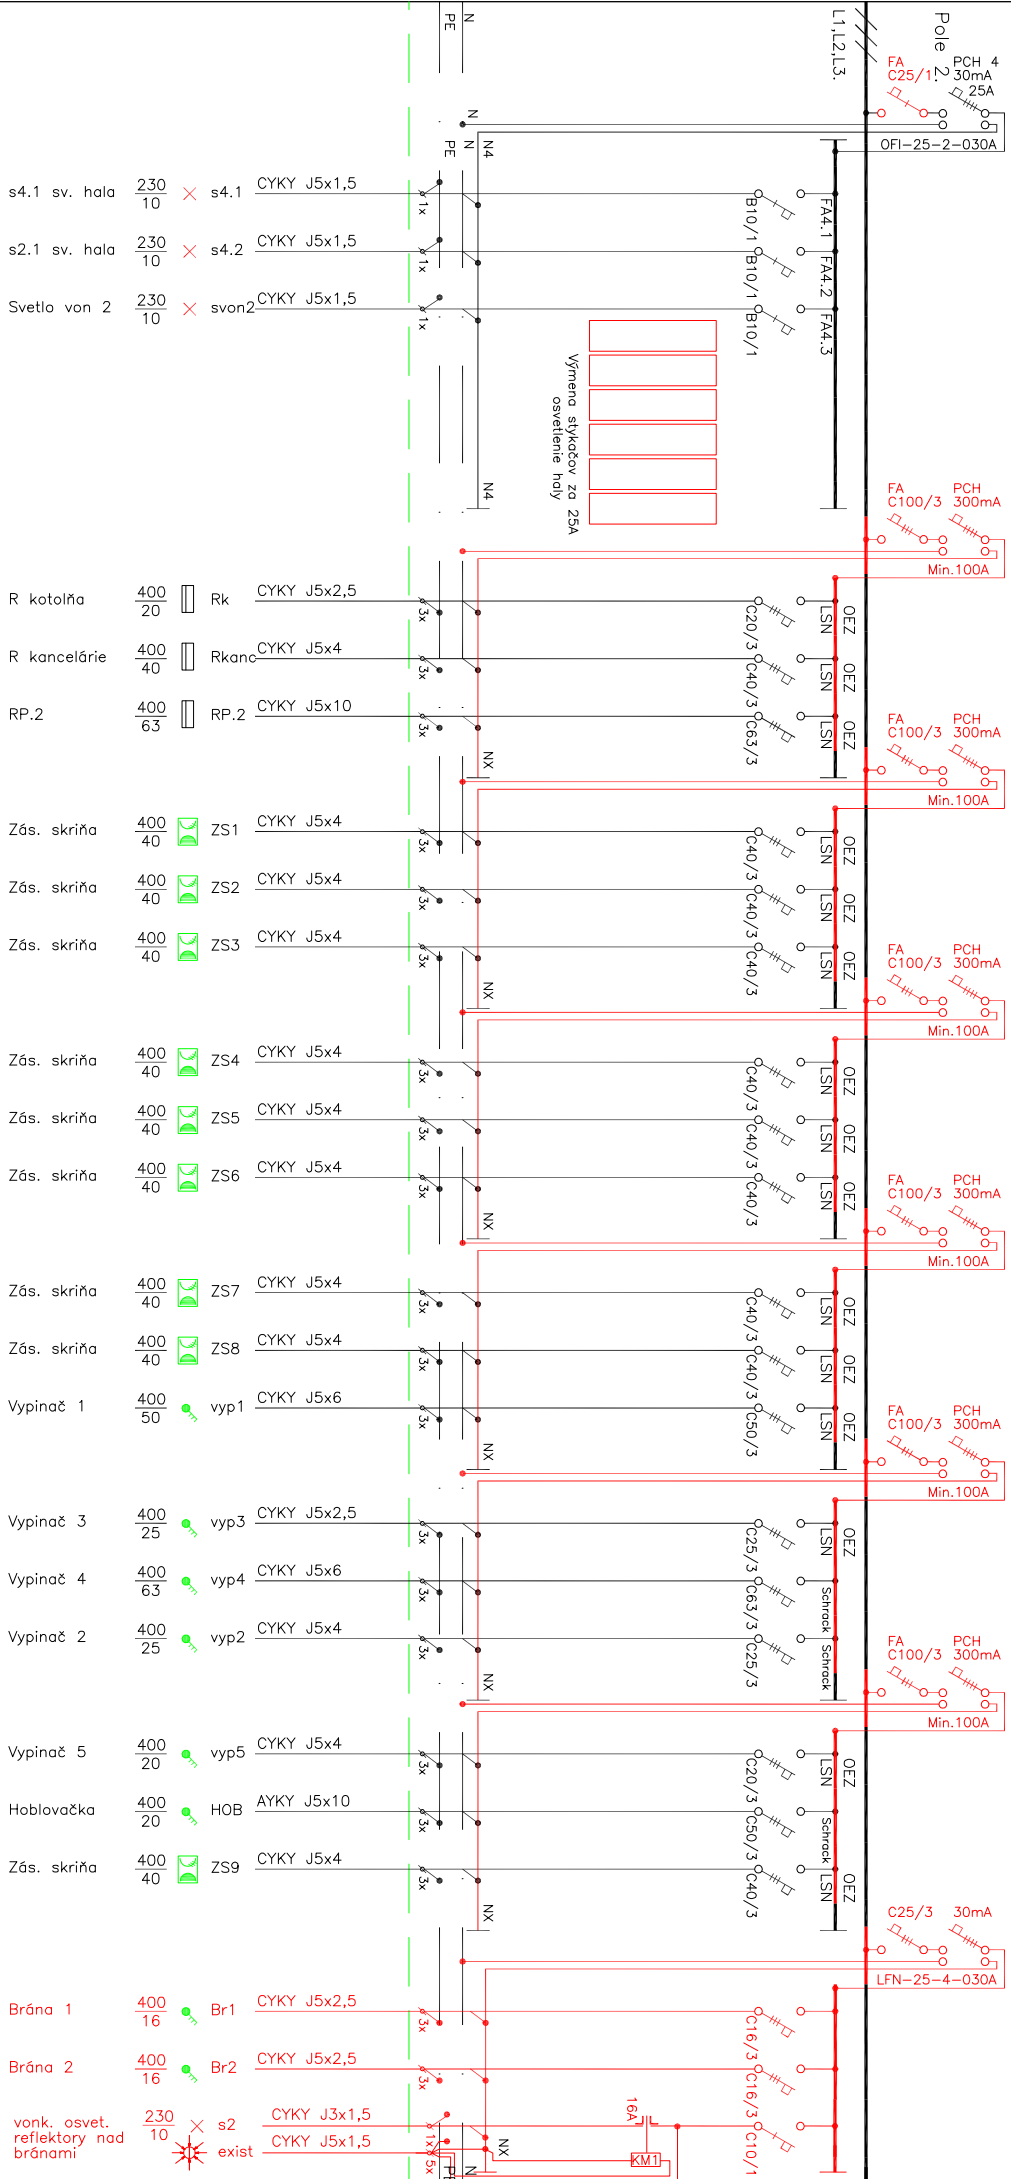

Ved.projekt	Inq. Vlado Čulen	Mierka	-
Zodp. projektant	Inq. Matej Veverka	Dátum	05.2019.
Profesia	Elektroinštalácia	Formát	A4
Investor	Drevovýropa 1 Betrava 1434, 963_01 Krupina	č.výskr.	3.1
Názov objektu:	LOPEX s.r.o. SO 01 Stolarská dielňa č.1 Krupina G. Elektroinštalácia Umele Osvetlenie		
Názov výkresu			
Doplnenie rozváždača SD1.			